

**aumüller**■  
**ferralux®**



# RWA-Zentrale SHEV control unit

### Kennzeichen

- Steuereinrichtung nach prEN 12101-9
- Energieversorgung nach EN 12101-10
- Versionen mit einer oder zwei Motorgruppen erhältlich
- Zwei Steckplätze für Relaiskarten zur Weitermeldung von Ereignissen
- Steckplatz für Netzwerkkarten
- Erweiterter Funktionsumfang durch lizenzierte Software
- Schaltnetzteil für weiten Eingangsspannungsbereich und Ausgangsspannung bei geringer Restwelligkeit

### Vorteile

- Montagefreundlich: Steckbare Klemmen  
Versionen mit integriertem Handmelder und Lüftertaster
- Servicefreundlich: Lüftungstaster „on board“
- Flexibel: Funktionen konfigurierbar über mitgelieferte Software  
Bedarfsorientierte Ausführungen

### Einsatzbereiche

Insbesondere in Treppenhäusern, kleineren gewerblichen und öffentlichen Gebäuden sowie Büros und Wohnanlagen

### Features

- Control device manufactured compliant with prEN 12101-9
- Power supply units compliant with EN 12101-10
- Versions available with one or two motor line options
- 2 plug-in modules for remote switching and display of occurrences
- Network connection port for building management system intergration
- Licensed version of software package for extended functions
- Low ripple and noise power supply switching input and output voltage to provide a smooth and rectified D.C. output

### Advantages

- Easy installation : Plug-in terminal blocks  
Versions with panel mounted break glass unit and ventilation switch
- Service-friendly : “on board” ventilation switch
- Flexible : needs-oriented versions  
Configurable thanks to high-capacity software versions

### Range of application

Particularly suitable in staircases, smaller commercial and public buildings, offices and residential homes.




## Funktionen

- Steuerung elektromotorischer 24 V DC Antriebe für den Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall und für eine kontrollierte natürliche Lüftung
- Verarbeitung von Auslösesignalen manueller und automatischer Brandmelder sowie Brandmeldeanlagen
- Notstromversorgung durch Akkus für einen Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall auch bei Unterbrechung der Netzspannungsversorgung
- Überwachung der Stromversorgung und aller wichtigen Anschlüsse auf Störung
- Diverse automatische und manuelle Steuermöglichkeiten zur kontrollierten natürlichen Lüftung (z.B. über Wind- und Regensensoren)
- Signalweitergabe aller wichtigen Betriebszustände zur externen Auswertung (erfordert zusätzliche Steckkarte(n))
- Integration in externes Bus-System über Zusatzmodul bei Bedarf
- Komfortable Konfiguration der Steuerung über die Software „EMBKompakt“

## Operating Features

- Control system for electromotive 24 volt D.C. actuators for smoke and heat extraction in case of fire and for a controlled natural ventilation.
- Processing of trigger signal for manual and automatic fire alarm and fire alarm systems.
- Essential secondary power supply provided via battery sets for smoke and heat extraction in case of fire and in case of an interruption in the mains voltage supply.
- Monitoring of power supplies and all relevant connections.
- Various manual and automatic control options for natural ventilation (with temperature, wind and rain sensors).
- Signal transduction for all relevant operating statuses for external analysis (requires additional plug-in module(s)).
- Can be integrated with external bus system (via additional module)
- Control system can be comfortably configures with the „EMB Compact“ package.

### Anschlussmöglichkeiten / Connection possibilities

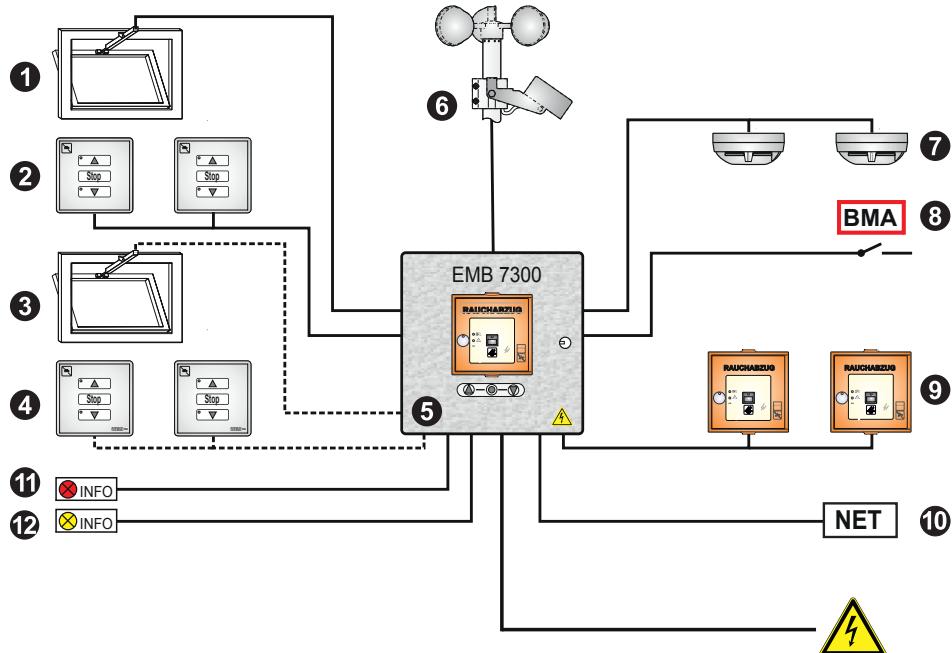

#### Legende

- ① Antriebslinie 1, 24 V DC für Rauch- und Wärmeabzug und Lüftung
- ② Lüftungslinie 1 (max. 10 Taster)
- ③ Antriebslinie 2 (nur bei EMB 7300 5 A - 0102 / 10 A - 0102 / 20 A – 0102)
- ④ Lüftungslinie 2 (max. 10 Taster) (nur bei EMB 7300 5 A - 0102 / 10 A - 0102 / 20 A - 0102)
- ⑤ Zentralengehäuse mit oder ohne integriertem RWA- und Lüftungstaster
- ⑥ Wind- und Regensensor (im Alarmfall und bei Akku-Betrieb nicht aktiv)
- ⑦ Rauchmelder (max. 10 Stück)
- ⑧ Auslösesignal von externer Brandmeldeanlage (Anschluss alternativ zu )
- ⑨ RWA-Taster (max. 10 Stück)
- ⑩ Einbindung in Netzwerk (Zusatz-Modul erforderlich)
- ⑪ Externe Signalweitergabe 1 (Steckkarte REL 65 erforderlich)
- ⑫ Externe Signalweitergabe (Steckkarte REL 65 erforderlich)
  - nur bei EMB 7300 5 A - 0102 / 10 A - 0102 / 20 A – 0102 möglich

#### Caption

- ① Motor line 1, 24 V D.C. for smoke and heat extraction and ventilation
- ② Ventilation line 1 (max. 10 buttons)
- ③ Motor line 2 (only available in EMB 7300 5 A - 0102 / 10 A - 0102 / 20 A - 0102)
- ④ Ventilation line 2 (max. 10 buttons)
- ⑤ Control panel housing with or without integrated SHEV and ventilation button.
- ⑥ Wind and rain sensor (inactive in case of alarm and battery operation).
- ⑦ Smoke detectors (max.10.)
- ⑧ Trigger signal from external fire detection system (alternative connection to )
- ⑨ SHEV button (10 max.)
- ⑩ Requires system network connection (additional module needed).
- ⑪ Remote signal transduction 1. (REL 65 plug-in module required)
- ⑫ Remote signal transduction 2. (REL 65 plug-in module required)
  - only possible for EMB 7300 5 A - 0102 / 10 A - 0102 / 20 A – 0102

## Technische Daten / Technical Data

Betriebsspannung, primär: <i>Primary mains voltage supply:</i>	195.....253 V AC
Frequenz: <i>Frequency</i>	50....60 Hz
Stromaufnahme (primär): <i>Current consumption:</i>	0,4 A (Version 2,5 A ) 0,8 A (Version 5 A) 1,3 A (Version 10 A) 2,6 A (Version 20 A)
Stromabgabe (Kurzzeitbetrieb): <i>Current output (short term operation)</i>	Nennstrom max. 30 % ED <i>nominal current</i>
Dauerstromentnahme (versionsabhängig): <i>Continuous rated current (varies per version)</i>	max. 30 % des Nennstroms <i>max 30 % of nominal current</i>
Ausgangsspannung Antriebe: <i>Output voltage of motor lines:</i>	24 V DC nominal (20....28 V DC)
Restwelligkeit: <i>Ripple</i>	max. 2,0 Vss (Version 2,5 A) max. 0,5 Vss (Version 5 A, 10 A, 20 A)
Anzahl Melder (manuell / automatisch): <i>Number of detectors (manual / automatic)</i>	10 Stück pro Melderlinie <i>10 per detector line</i>
Akku-Spannung: <i>Battery voltage</i>	2 x 12 V
Akku-Nennkapazität (versionsabhängig): <i>Rated battery capacity (varies per version)</i>	2,3 Ah (Version 2,5 A , 5 A) 7,0 Ah (Version 10 A, 20 A)
Umgebungstemperaturbereich: <i>Ambient temperature range</i>	-5...+40 °C (nach EN 12101 Klasse 1) <i>(compliant EN 12101 class 1)</i>
Max. relative Luftfeuchtigkeit: <i>Maximum relative humidity</i>	75 % (Mittelwert über gesamte Lebensdauer) <i>average value over its entire life</i> 90 % (96 h max.)
AP-Gehäuse: <i>Housing for surface mounting</i>	lackiertes Stahlblech <i>painted sheet steel</i>
Schutzaart: <i>Protection class</i>	IP 30 (Version 2,5 A , 5 A) IP 40 / IP 54 (Version 10 A, 20 A)

Änderungen vorbehalten

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Installations- und Betriebsanleitung

*Subject to change*


*For detailed information please consult the installation and instruction manual*

## Versionen / Versions

Typ Type	RWA-Gruppen SHEV groups	Lüftungsgruppen Ventilation groups	Button	Abmessungen B x H x T Dimensions W x H x D
EMB 7300 2 A-0101	1	1	----	225x285x122
EMB 7300 2 A-0101-T	1	1	✓	225x285x122
EMB 7300 5 A-0101	1	1	----	225x285x122
EMB 7300 5 A-0101-T	1	1	✓	225x285x122
EMB 7300 5 A-0102	1	2	----	225x285x122
EMB 7300 10 A-0101	1	1	----	400x300x150
EMB 7300 10 A-0102	1	2	----	400x300x150
EMB 7300 20 A-0102	1	2	----	400x400x200

## Leistungsumfang der Software / Software program functions

Funktion / Function	Standard	Lizenz
Lüftung von Totmann-Betrieb auf Selbsthaltung umstellen (AUF, ZU oder AUF und ZU) <i>Switch ventilation from deadman mode to jog switch operation (open, close or close and open)</i>	✓	✓
Antriebslinien-Störung als Alarm konfigurierbar <i>Motor lines to drive can be configured as alarm.</i>	✓	✓
NOT-AUF bei Störung (Rauch- und Handmelder) deaktivieren <i>Disable emergency open in case of failure (smoke and manual alarm)</i>	✓	✓
Schaltschwelle eines Windsensors einstellen <i>Adjust switching threshold of wind sensor</i>	✓	✓
Antriebslaufzeit / Öffnungshub für Lüftungsbetrieb begrenzen <i>Limit actuator transit time / opening stroke for ventilation mode</i>	✓	✓
Zeitgesteuerte Schließautomatik aktivieren und konfigurieren <i>Activate and configure time-controlled locking automatic</i>	✓	✓
Schließvorgang bei Netzausfall aktivieren <i>Set Motor lines to drive closed on primary power supply failure</i>	✓	✓
Akustisches oder optisches Warnsignal einstellen (erfordert zusätzlich Hardware) <i>Set for acoustic or optical warning signal. (Additional hardware required)</i>	✓	✓
System-Status anzeigen, speichern und ausdrucken <i>Display, save and print system status</i>	✓	✓
Update der Firmware <i>Firmware update</i>	✓	✓
NOT-ZU-Taster von Selbsthaltung auf Totmann-Betrieb stellen <i>Select emergency close switch from impulse switching to dead man</i>	✓	✓
Nächsten Service- / Wartungszeitpunkt konfigurieren (passwortgeschützt) <i>Set next servicing date (password protected)</i>	--	✓
Einschaltverzögerung eines Windsensors konfigurieren <i>Set switch-on delay for wind sensor.</i>	--	✓
Ausschaltverzögerung eines Windsensors konfigurieren <i>Set switch-off delay for wind sensor.</i>	--	✓
Nachtakten der Antriebe deaktivieren <i>Disable clocking of drives.</i>	--	✓
Manuelle Brandmelder (HSE) deaktivieren <i>Disable manual break glass.</i>	--	✓
Rauchmelder deaktivieren <i>Disable smoke detector sensing.</i>	--	✓
Rauchmeldereingang mit Funktion „BMZ“ <i>Smoke detector input with central fire alarm system function.</i>	--	✓
Abschaltzeit der Antriebslinie konfigurieren <i>Set switch off time for drives.</i>	--	✓
Rauchmelder-Vorrang vor NOT-ZU aktivieren <i>Activate smoke alarm priority over manual reset closing</i>	--	✓
Antriebslaufrichtung bei Alarm von Öffnen auf Schließen umstellen <i>Switch program drive direction on alarm from open to close</i>	--	✓
Funktion der optionalen Relaiskarten REL 65 konfigurieren <i>Set REL 65 relay (not included) mode function.</i>	--	✓
Linienbezogene Alarmauslösung bei Antriebsstörung (bei Version mit 2 Antriebslinien) <i>Triggered alarm by drive line fault (only 2 drive line version)</i>	--	✓
Wiederherstellung des Schaltzustands vor Wettersteuerung <i>Revert to switch position from before weather control setting.</i>	--	✓
Einbindung in digitale Netzwerke (LON, CAN, Z-WAVE) (erfordert zusätzliche Steckkarte) <i>Integration into digital networks with plug-in interface module (LON, CAN, Z-WAVE) (requires an additional plug-in module)</i>	--	✓





### Zubehör und Erweiterungen

- Akkuhalter-Set
- USB-Kabel
- Steckkarte 7xPSB (Spannungsversorgung ext. Verbraucher)
- Steckkarte REL 65
- Erweiterung der Standard-Software (lizenzpflichtig)
- Wandlaschen-Set



### Accessories and extensions

- Battery bracket
- USB cable
- 7xPSB plug-in module
- REL 65 plug-in module
- Extension of software (License)
- Steel wall fixing lugs (4)



### Bestelldaten / Order data

RWA-Zentrale SHEV control station		Bestell-Nr. Order number
EMB 7300	2 A - 0101	683020-0101
EMB 7300	2 A - 0101-T 1)	683025-0102
EMB 7300	5 A - 0101	683050-0101
EMB 7300	5 A - 0101-T 1)	683055-0101
EMB 7300	5 A - 0102	683050-0102
EMB 7300	10 A - 0101	683010-0101
EMB 7300	10 A - 0102	683010-0102
EMB 7300	20 A - 0102	683220-0102

1) RAL 2011

Andere Farben auf Anfrage / other colours on request

Zubehör Accessories and extensions	Bestell-Nr. Order number
Akkuhalter-Set <a href="#">Battery bracket</a>	683250
USB-Kabel <a href="#">USB cable</a>	683250
Steckkarte 7xPSB <a href="#">7xPSB plug-in module</a>	683250
Steckkkarte REL 65 <a href="#">REL 65 plug-in module</a>	650200
Akku 2,2 Ah 12 V <a href="#">Battery</a>	541000
Akku 7,0 Ah 12 V <a href="#">Battery</a>	542000
Software-Erweiterung (Lizenz) <a href="#">Extension of software (License)</a>	683260

**aumüller**■  
ferralux®



Rauch- und  
Wärmeabzug

**aumüller**■  
vent



Kontrollierte  
natürliche Lüftung

**aumüller**■  
carPark



Parkraum-  
Management

**Engineering**

**Systemtechnik**

**Service**